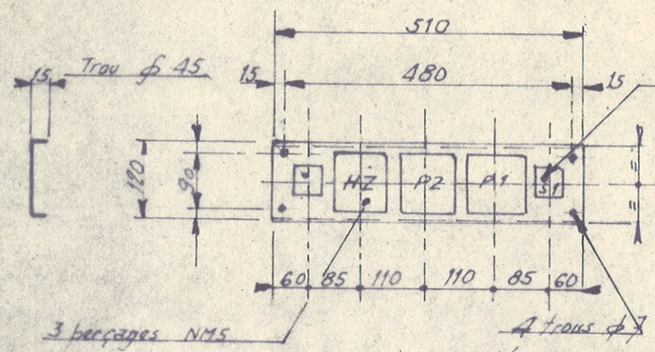

Platine montée sur
4 entretoises Ht: 120 ϕ 20

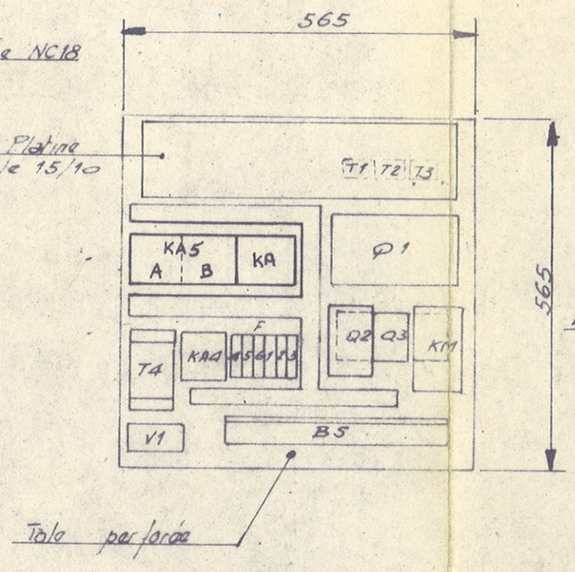

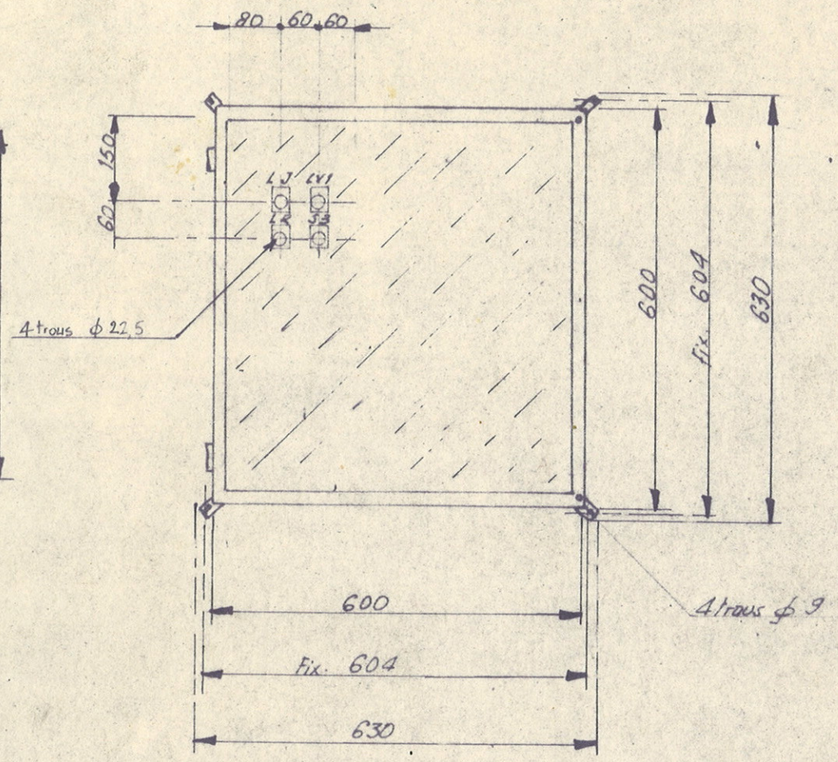

Télécommande 1,5 mm²

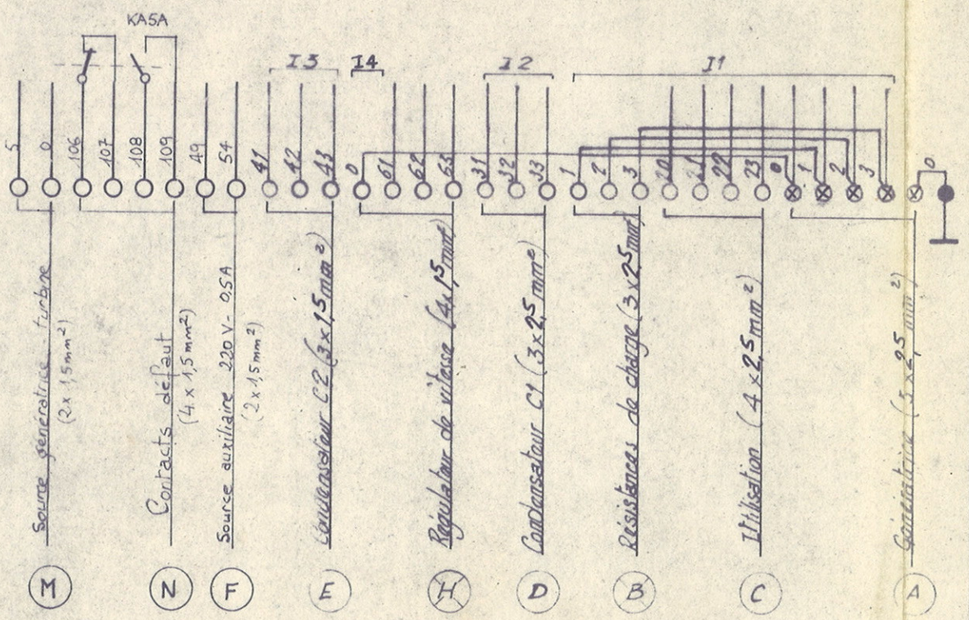

A raccorder selon les cas

●	1 Borne de masse	I1	13,6 A
◑	1 Borne 25 mm²	I2	9,5 A
◐	1 Borne 10 mm²	I3	2,3 A
⊗	5 Bornes 6 mm²	I4	3,4 A
○	25 Bornes 2,5 mm²		

IMPORTANT: Les sections de câble sont données à titre indicatif. Elles ne tiennent pas compte des longueurs des câbles

Nature de la modification

Coffret électrique de distribution
Suivant schéma de principe
N° MC 40671
GENALTEURS

Type GEP 9 KW

STORZ

26-9-79

Masse

N°

M.C.H.

Implantation de l'appareillage et bornier de raccordement

MOTEURS LEROY-SOMER
16004 ANGOULEME - FRANCE

A3

MC 40 680

Ne relevez jamais une cote sur le plan. Ne changez rien sans l'accord du bureau d'étude. Ce plan ne peut être ni reproduit ni communiqué sans notre accord